

職場火災爆炸預防

餐

飲

瓦

斯

作

業


場

所

關火換氣，安全第一



人離火熄

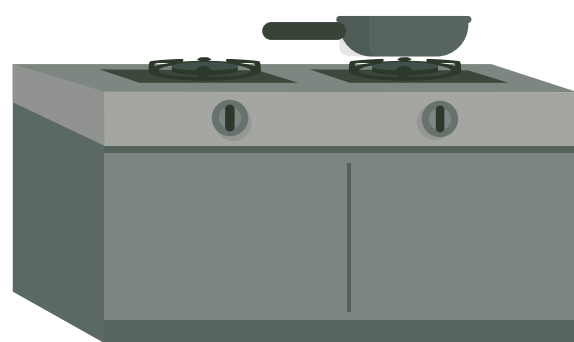

更換瓦斯前，
務必「先關閉爐火」




定期檢點



每日檢查瓦斯管線與
接頭是否老化、鬆脫




鋼瓶固定

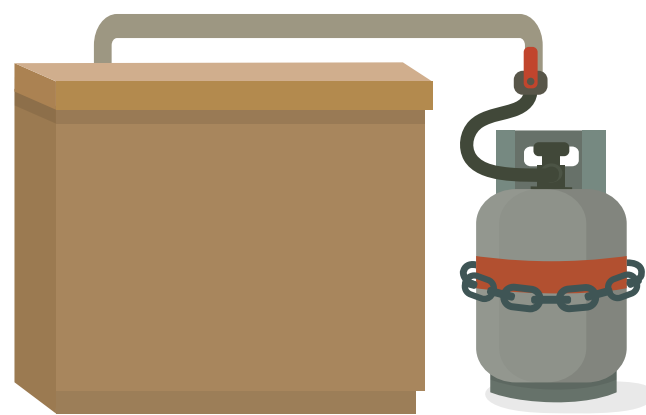

瓦斯鋼瓶應確實固定，
避免傾倒



禁火開窗

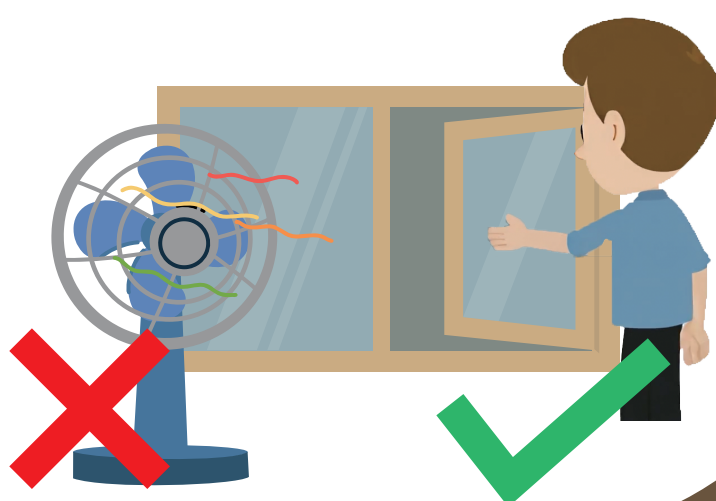

發現漏氣時，嚴禁任何火
花(如開關電器)，並緩慢
開窗通風後通報



臺北市勞動檢查處

網址 | <https://lio.gov.taipei/> 電話 | (02) 2308-6101

關心您



廣告